ГРУППА КОМПАНИЙ «СПЕЦАВТОМАТИКА»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦАВТОМАТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОССИЯ АЛТАЙ БИЙСК

Россия, 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10
8-800-2008-208 (по России звонок бесплатный)
тел./факс: (3854) 44-91-14/44-90-70
e-mail: cto3@sauto.biysk.ru; http:// www.sa-biysk.ru

Комплексное решение подачи ОТВ в АУП

Модульная пожарная насосная установка МПНУ

✓ Специалистами ЗАО “ПО “Спецавтоматика” осуществляется техническое сопровождение МПНУ на протяжении всего жизненного цикла изделия, консультирование при проектировании, монтаже и пуско-наладке.

Комплексное решение подачи ОТВ в АУП:

- Модульная пожарная насосная установка (МПНУ), выполненная на базе горизонтальных и вертикальных насосов известных отечественных и мировых лидеров WILO, Grundfos, жокей-насосов “Calpeda”, клапанов обратных однодисковых поворотных “Tecofi”, шкафов автоматики и др.
- Модуль узлов управления (тип и количество узлов по заданию Заказчика);
- Дренажный узел;
- Узел подключения передвижной пожарной техники;
- Автоматика.

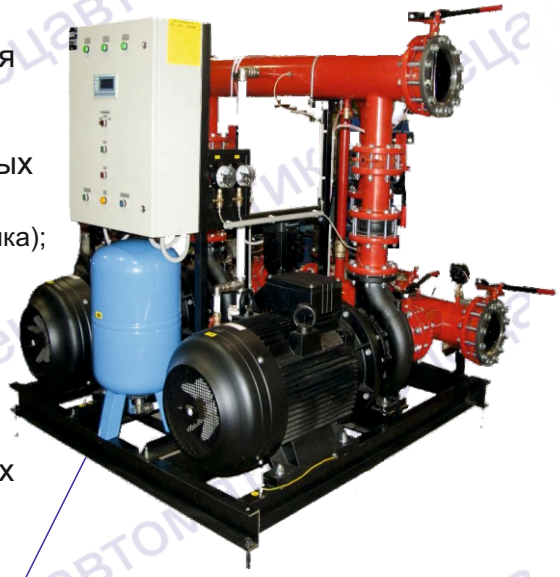

Особенности:

- Заводская крупно-агрегатная сборка;
- Использование в качестве повысителей давления для высотных секций сооружений;
- Упрощенная строительная подготовка помещений;
- Компактность размещения.

Возможность комплектации шкафов управления МПНУ и МПП под требования Потребителя с индивидуальной настройкой программного обеспечения:

- Интеграция в общую систему пожаротушения с передачей данных по открытому протоколу MODBUS PTU;
- Дистанционный запуск и управление по интерфейсу RS-485;
- Непрерывный контроль работоспособности и диагностика неисправностей;
- Простота в обслуживании за счет визуального отображения состояния системы;
- Регистрация результатов работы и ведение журнала событий.

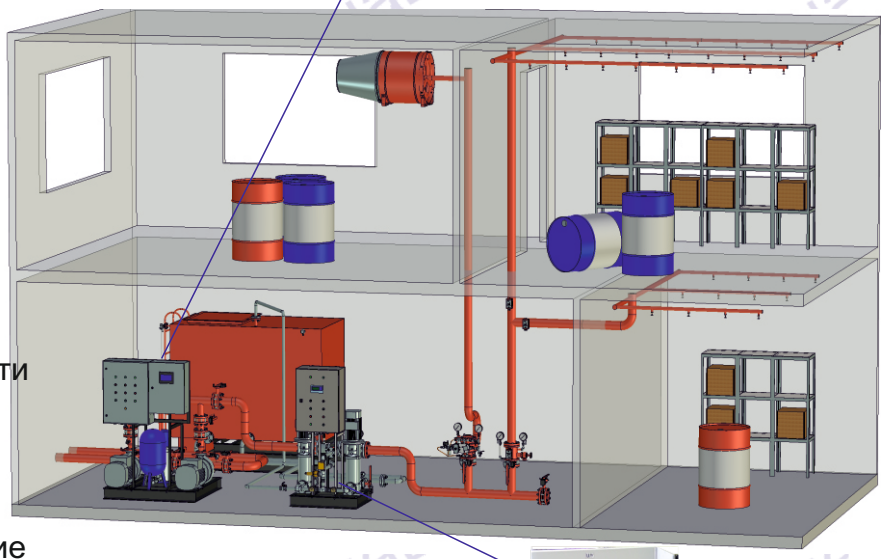

Модуль подачи пенообразователя

Предназначен для автоматического микропроцессорного дозирования пенообразователя
в спринклерных и дренчерных установках пожаротушения для получения раствора
заданной концентрации с широким диапазоном расхода раствора, что позволяет более
эффективно и экономично производить тушение пеной.

Особенности:

- Использование воды с добавкой смачивателя на основе пенообразователя позволяет снизить интенсивность и расход в 1,5 раза меньше, чем для обычных водяных систем;
- Визуальный и автоматический контроль уровня израсходованного пенообразователя (ПО);
- Функция автоматической заправки и перемешивания ПО;
- Заложенный принцип резервирования (основной и резервный насосы);
- Возможность применения для защиты двух направлений одновременно.

ГРУППА КОМПАНИЙ «СПЕЦАВТОМАТИКА»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦАВТОМАТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОССИЯ АЛТАЙ БИЙСК

Россия, 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10
8-800-2008-208 (по России звонок бесплатный)
тел./факс: (3854) 44-91-14/44-90-70
e-mail: cto3@sauto.biysk.ru; http:// www.sa-biysk.ru

Коммерческие условия поставки

Стоимость МПНУ зависит от конфигурации АУП:

- количество секций;
- наличие СПЖ;
- наличие резервуаров и др.

Сборка производится по техническому заданию заказчика, которое необходимо отправить:
✉ e-mail: cto3@sauto.biysk.ru , safiulov@sauto.biysk.ru или на тел./факс☎: (3854) 32-41-98.
На основании заявки с техническим заданием заказчику направляется коммерческое предложение, предложение с указанием технических данных, цены и сроков выполнения заказа.

Некоторые из объектов, где установлены МПНУ:

- терминалы аэропорта города Сочи;
- помещения электротехнического оборудования ОАО “РЖД”, г. Красноярск;
- деревообрабатывающий завод компании “Югра-плит”, п. Советский, Тюменской области;
- торговый центр, г. Астана, Казахстан;
- торговый центр “Магнит”, г. Краснодар;
- библиотека им. Шукшина, г. Бийск, Алтайский край.

Испытания системы пенного пожаротушения.
Объект: Афипский нефтеперерабатывающий завод

ТЦ “Магнит”, г. Краснодар

ГБ05
РЕГИСТР ИСО 9001
Добровольная сертификация